


ZASADY MONTAŻU CIECZOWYCH PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA RMK 87


(skrótowa informacja dotycząca określania punktu montażowego na grzejniku)

1. Grzejniki członowe (np. żeliwne, aluminiowe, inne) i płytowe o wysokości 300 mm oraz wyższe.

- a) w przypadku grzejników o wysokości powyżej 300 mm, znajduje się on w połowie jego szerokości (l), przy czym środek podzielnika przypada na **75% wysokości (h)**, liczonej od dolnej krawędzi grzejnika.

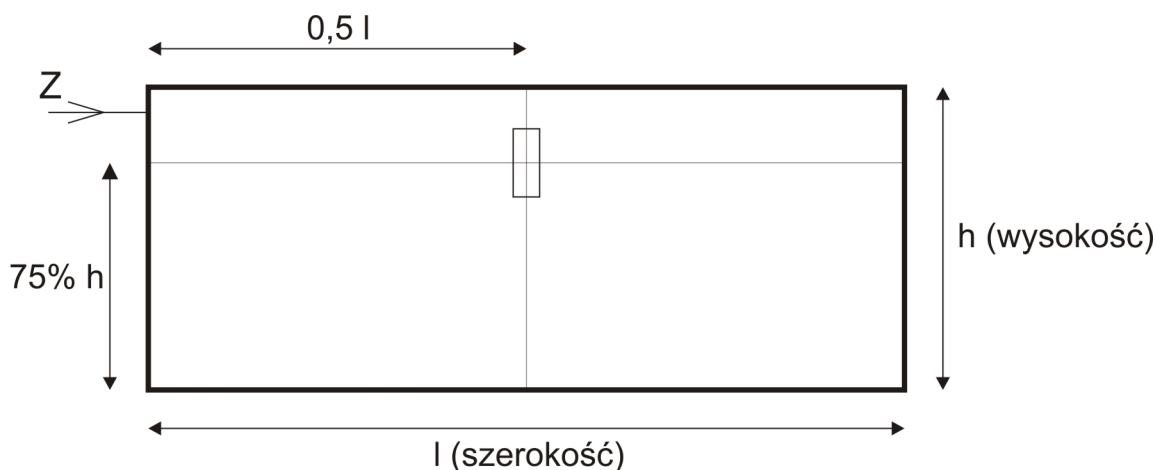

- b) w przypadku grzejników posiadających więcej niż 40 elementów, bądź szerszych niż 4000 mm, przewiduje się montaż więcej niż jednego podzielnika, według poniższych zasad:

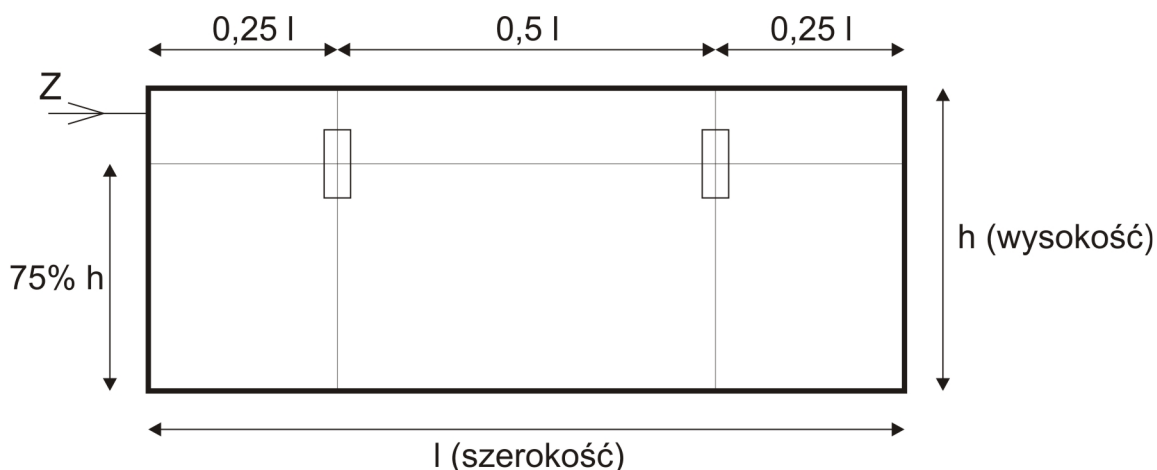

Uwaga: W przypadku nieparzystej liczby członów grzejnika lub szpilki uniemożliwiającej montaż podzielnika w oznaczonym punkcie, punkt montażu podzielnika należy przesunąć w stronę zaworu grzejnikowego.

Podstawa prawna: Polska Norma 835 (Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki, przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego), Punkt 6.3